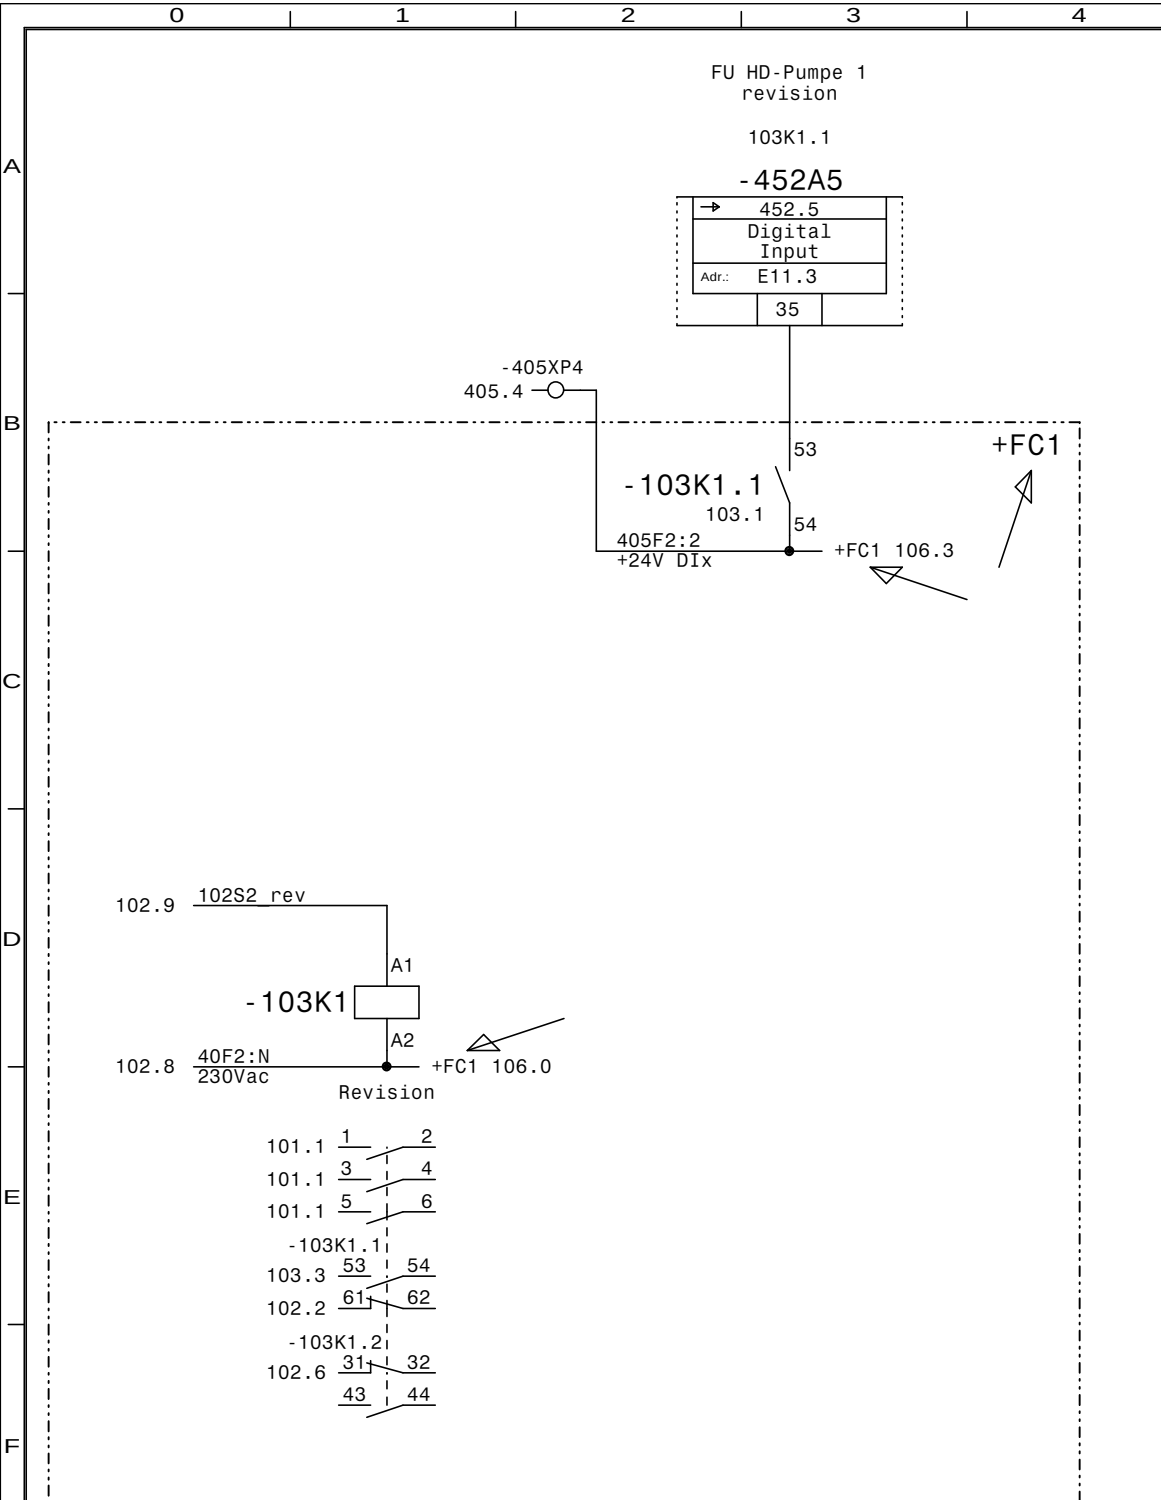
0
1
2
3
4
A
B
C
D
E
F
FU HD-Pumpe 1
revision
103K1.1
-452A5
452.5
Digital
Input
Adr.:
E11.3
35
-405XP4
405.4
53
+FC1
-103K1.1
103.1
54
405F2:2
+24V DIx
+FC1 106.3
102.9
102S2 rev
A1
-103K1
A2
102.8
40F2:N
230Vac
+FC1 106.0
Revision
101.1
1
2
101.1
3
4
101.1
5
6
-103K1.1
103.3
53
54
102.2
61
62
-103K1.2
102.6
31
32
43
44