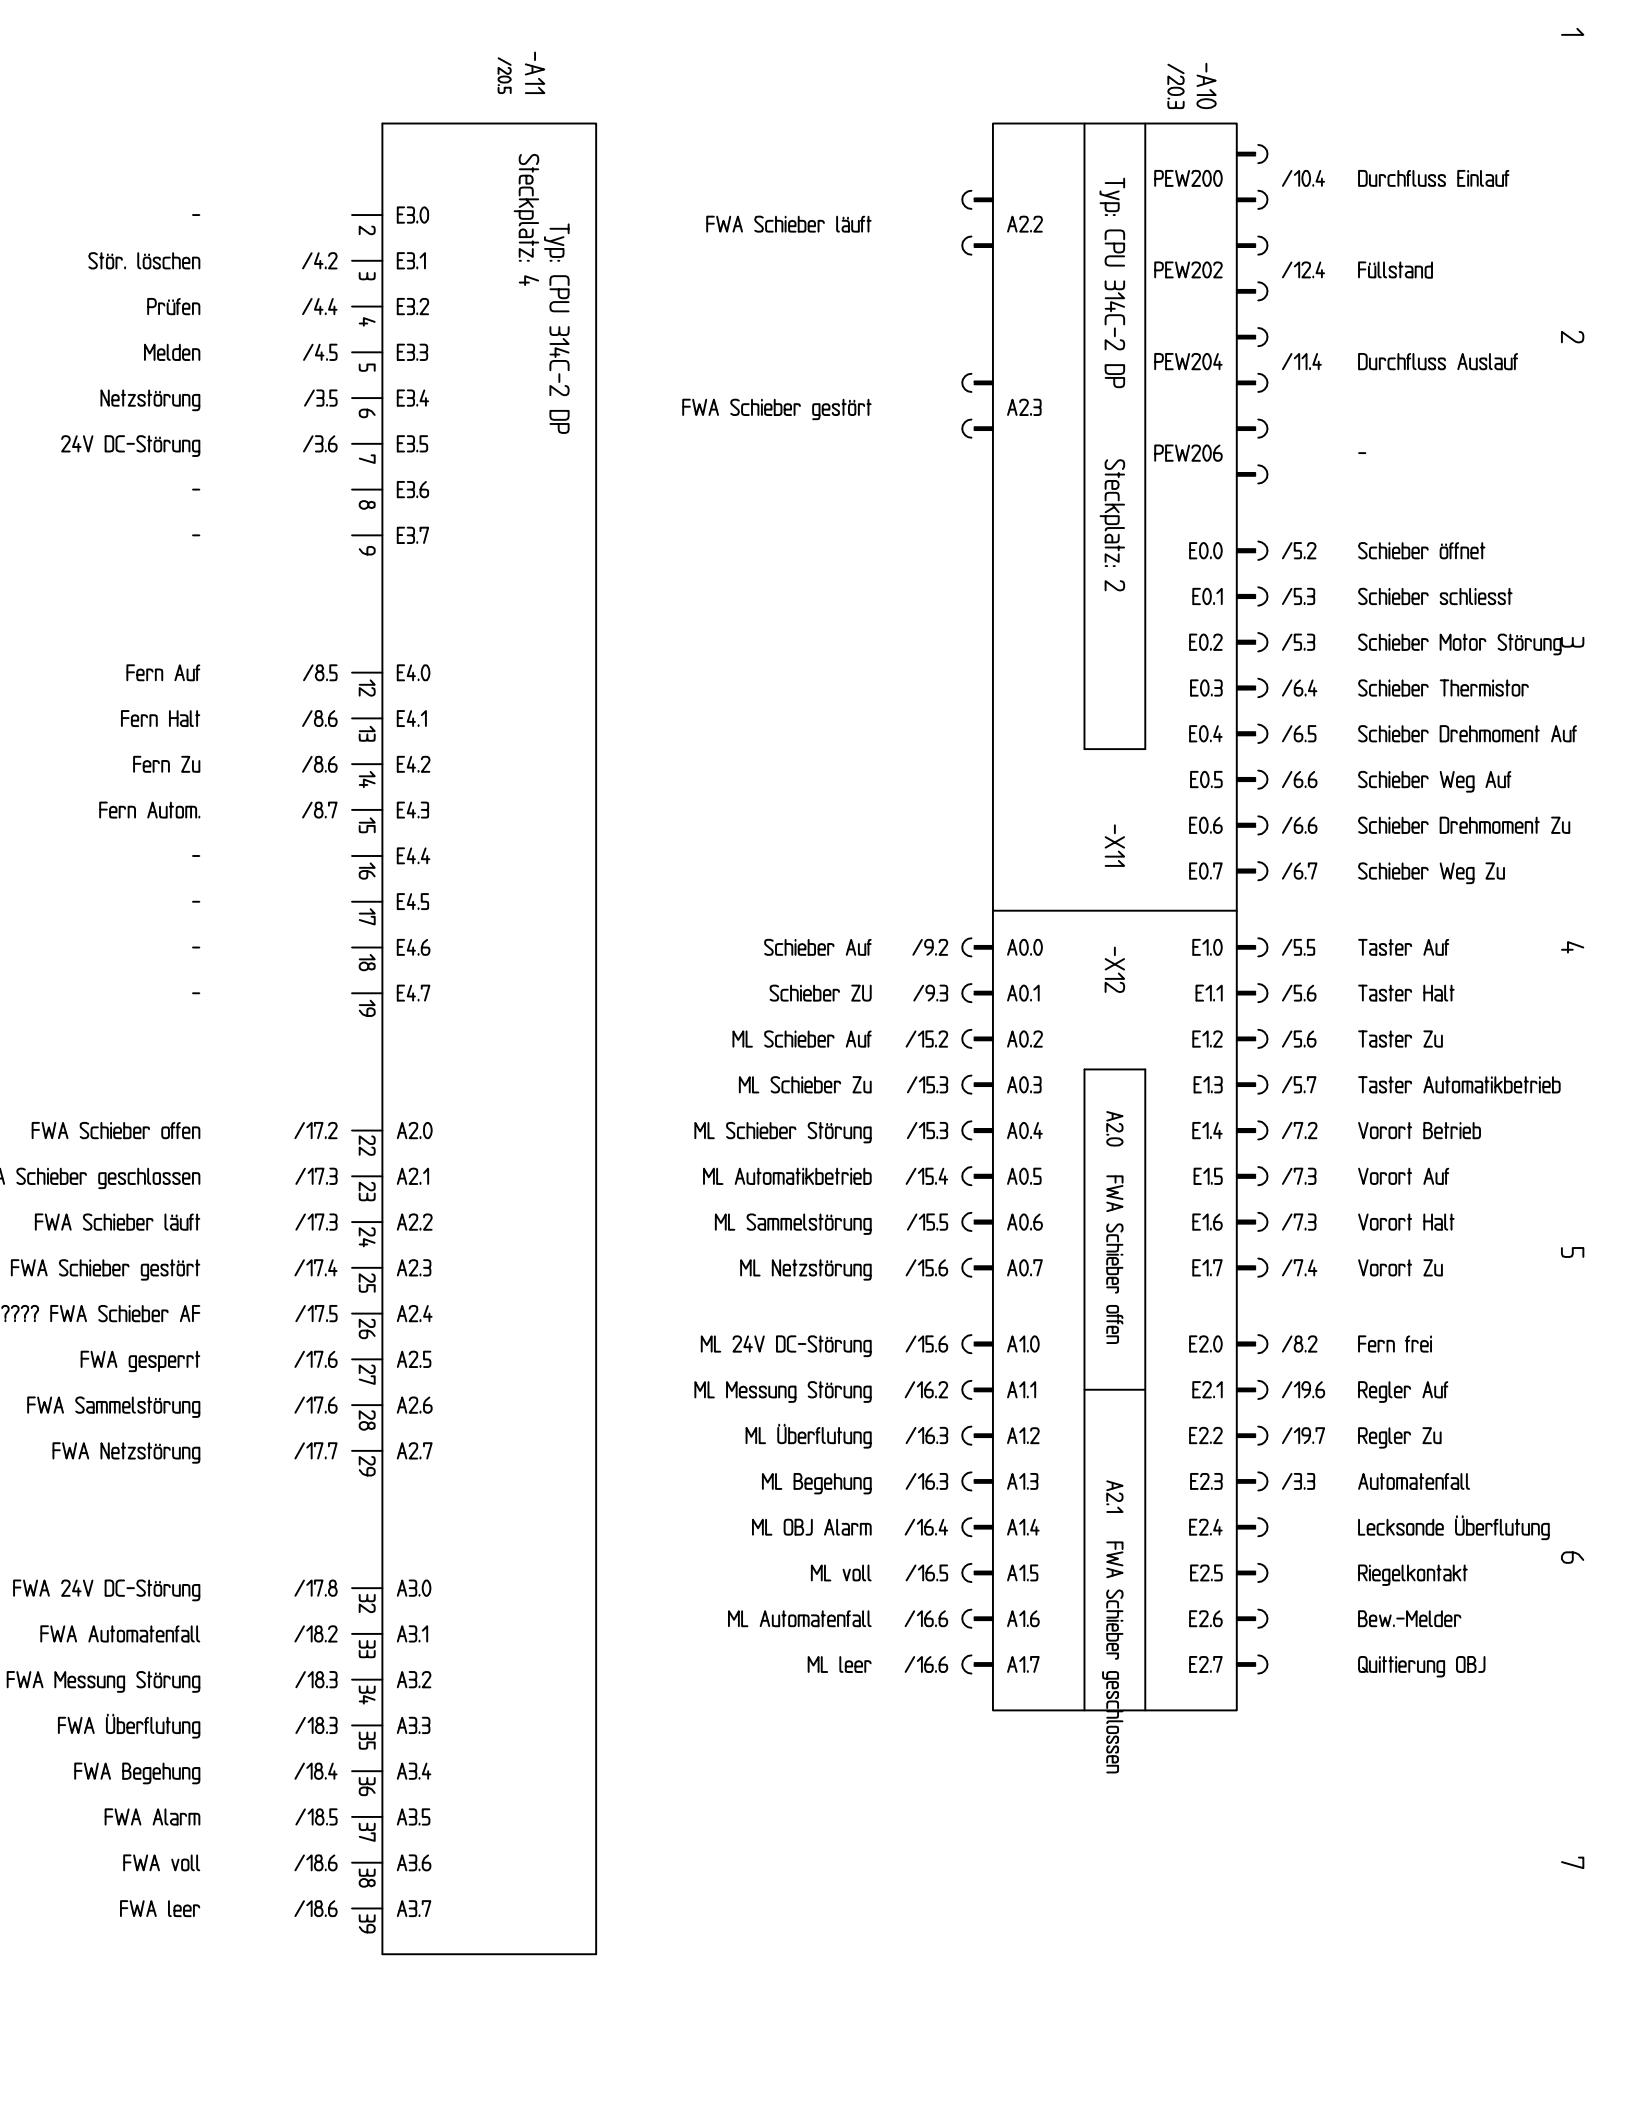
-A10
/20.3
Typ: CPU 314C-2 DP
Steckplatz: 2
-X11
-X12
A2.0 FWA Schieber offen
A2.1 FWA Schieber geschlossen
PEW200 /10.4 Durchfluss Einlauf
PEW202 /12.4 Füllstand
PEW204 /11.4 Durchfluss Auslauf
PEW206 -
E0.0 /5.2 Schieber öffnet
E0.1 /5.3 Schieber schliesst
E0.2 /5.3 Schieber Motor Störung
E0.3 /6.4 Schieber Thermistor
E0.4 /6.5 Schieber Drehmoment Auf
E0.5 /6.6 Schieber Weg Auf
E0.6 /6.6 Schieber Drehmoment Zu
E0.7 /6.7 Schieber Weg Zu
E1.0 /5.5 Taster Auf
E1.1 /5.6 Taster Halt
E1.2 /5.6 Taster Zu
E1.3 /5.7 Taster Automatikbetrieb
E1.4 /7.2 Vorort Betrieb
E1.5 /7.3 Vorort Auf
E1.6 /7.3 Vorort Halt
E1.7 /7.4 Vorort Zu
E2.0 /8.2 Fern frei
E2.1 /19.6 Regler Auf
E2.2 /19.7 Regler Zu
E2.3 /3.3 Automatenfall
E2.4 Lecksonde Überflutung
E2.5 Riegelkontakt
E2.6 Bew.-Melder
E2.7 Quittierung OBJ
A2.2 FWA Schieber läuft
A2.3 FWA Schieber gestört
A0.0 Schieber Auf /9.2
A0.1 Schieber ZU /9.3
A0.2 ML Schieber Auf /15.2
A0.3 ML Schieber Zu /15.3
A0.4 ML Schieber Störung /15.3
A0.5 ML Automatikbetrieb /15.4
A0.6 ML Sammelstörung /15.5
A0.7 ML Netzstörung /15.6
A1.0 ML 24V DC-Störung /15.6
A1.1 ML Messung Störung /16.2
A1.2 ML Überflutung /16.3
A1.3 ML Begehung /16.3
A1.4 ML OBJ Alarm /16.4
A1.5 ML voll /16.5
A1.6 ML Automatenfall /16.6
A1.7 ML leer /16.6
-A11
/20.5
Typ: CPU 314C-2 DP
Steckplatz: 4
2 E3.0 -
3 E3.1 Stör. löschen /4.2
4 E3.2 Prüfen /4.4
5 E3.3 Melden /4.5
6 E3.4 Netzstörung /3.5
7 E3.5 24V DC-Störung /3.6
8 E3.6 -
9 E3.7 -
12 E4.0 Fern Auf /8.5
13 E4.1 Fern Halt /8.6
14 E4.2 Fern Zu /8.6
15 E4.3 Fern Autom. /8.7
16 E4.4 -
17 E4.5 -
18 E4.6 -
19 E4.7 -
22 A2.0 FWA Schieber offen /17.2
23 A2.1 A Schieber geschlossen /17.3
24 A2.2 FWA Schieber läuft /17.3
25 A2.3 FWA Schieber gestört /17.4
26 A2.4 ???? FWA Schieber AF /17.5
27 A2.5 FWA gesperrt /17.6
28 A2.6 FWA Sammelstörung /17.6
29 A2.7 FWA Netzstörung /17.7
32 A3.0 FWA 24V DC-Störung /17.8
33 A3.1 FWA Automatenfall /18.2
34 A3.2 FWA Messung Störung /18.3
35 A3.3 FWA Überflutung /18.3
36 A3.4 FWA Begehung /18.4
37 A3.5 FWA Alarm /18.5
38 A3.6 FWA voll /18.6
39 A3.7 FWA leer /18.6
1
2
3
4
5
6
7