

Klemmleistenübersicht


X1=Leistung im Schaltschrank
Typ USK 4

X2=Steuerung im Schaltschrank
Typ USK 2,5

X3=Stecker Freigabetaster
Harting 4 polig

X4=Stecker Kabelschlepp
Harting 6 polig

Schaltschrank

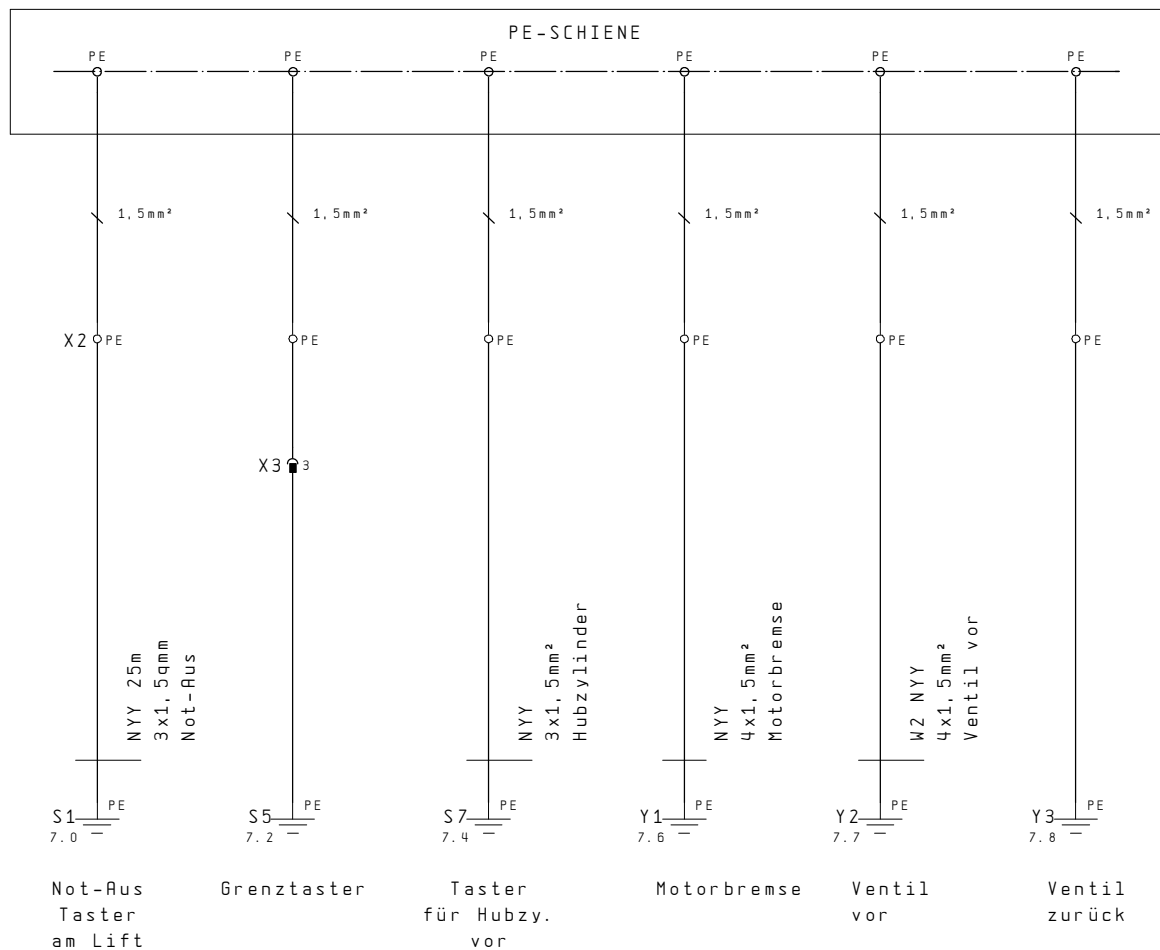

7				9			
			Datum	EPLAN International		Übersicht der PE-Schiene	
			Bearb.	JUR	WIECHERS & PARTNER		26.06.98
			Gepr.	27.04.2006	EPLAN-Demo		
Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	
						WUP DEMO_D	
						B1. 41 B1.	