





			Datum	
			Bearb.	RST
			Gepr.	01. Dez. 2006
Änderung	Datum	Name	Norm	

FU Seebach
+MU275

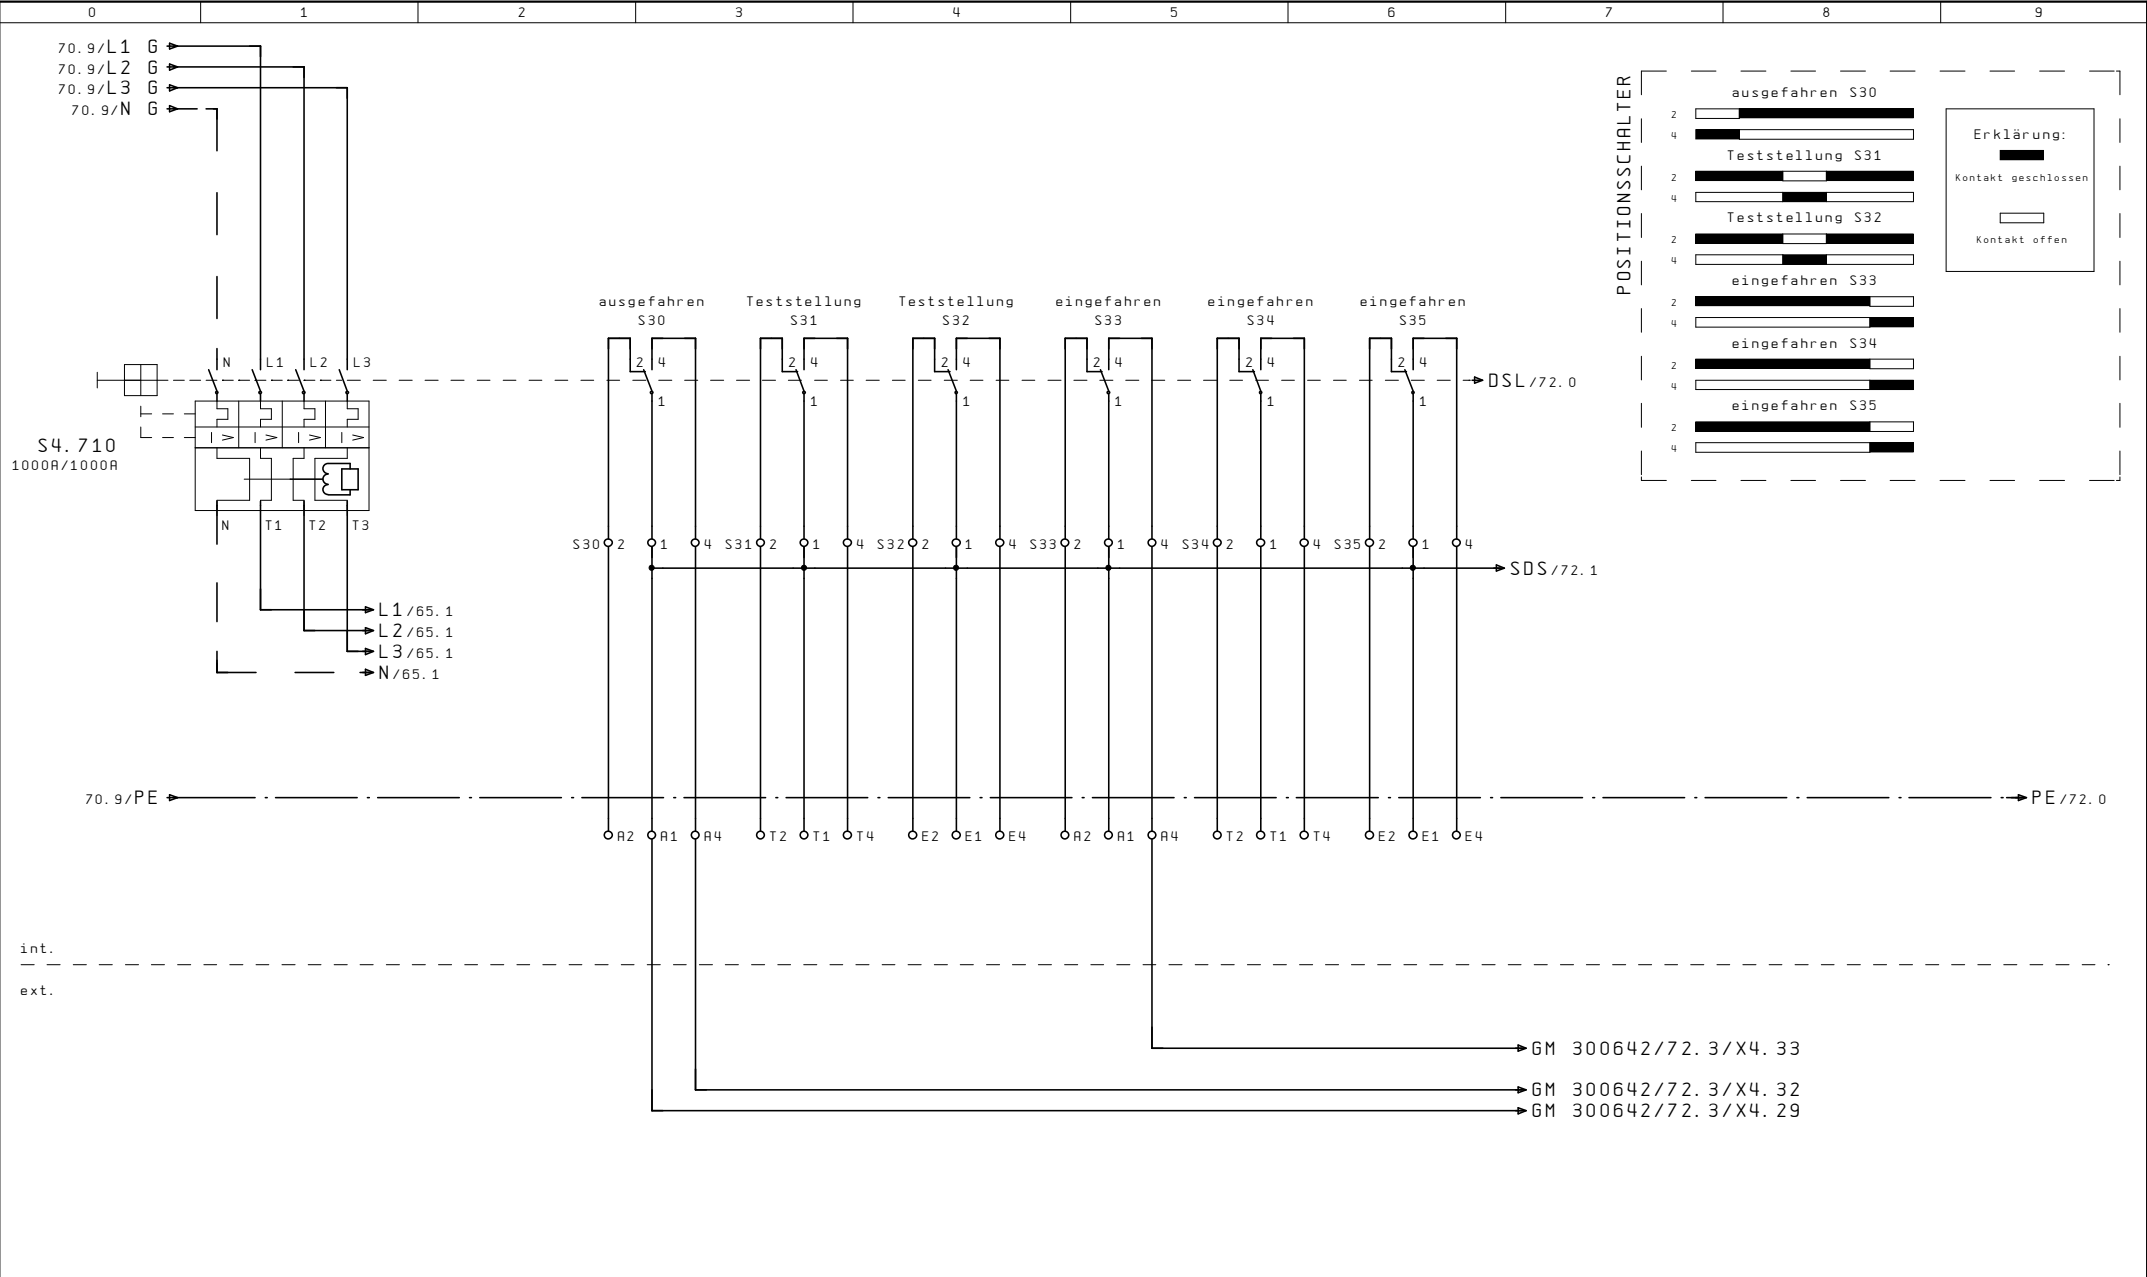

Einspeisung vom
Notstromdiesel

400/230V 50Hz	= OBF +MU275 A04
Peter Meister AG 8247 Flurlingen	062892HV
	B1. 71 202 B1.

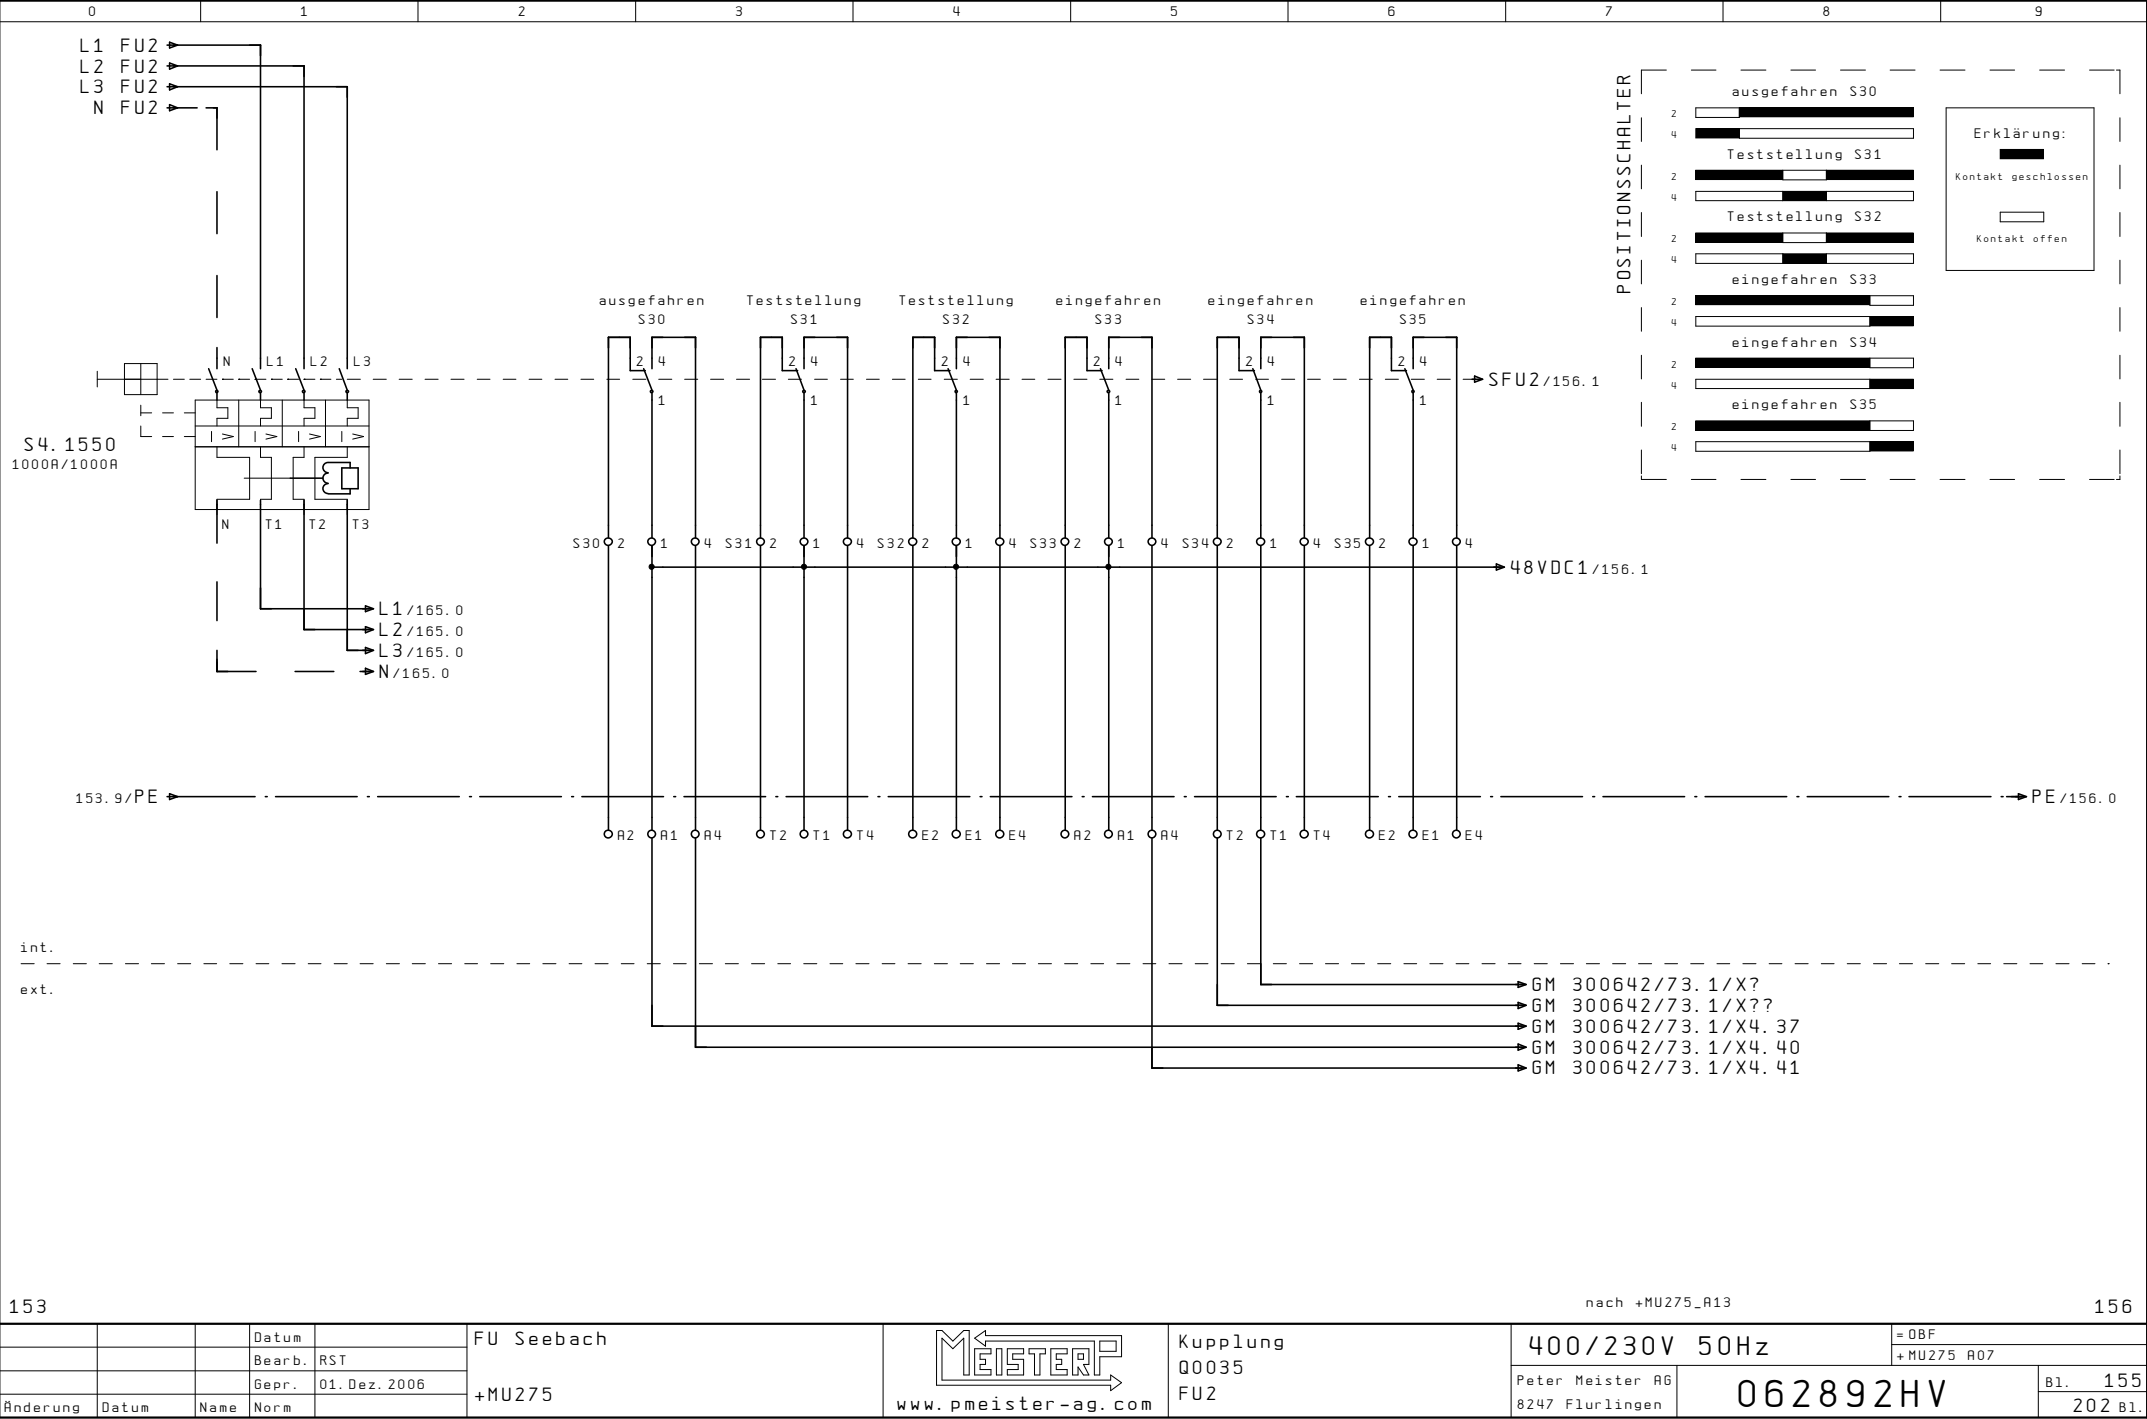

			Datum		FU Seebach
			Bearb.	RST	
			Gepr.	01. Dez. 2006	
Anderung	Datum	Name	Norm		+MU275