


24V dauer  
 24V nach Not-Aus  
 0V

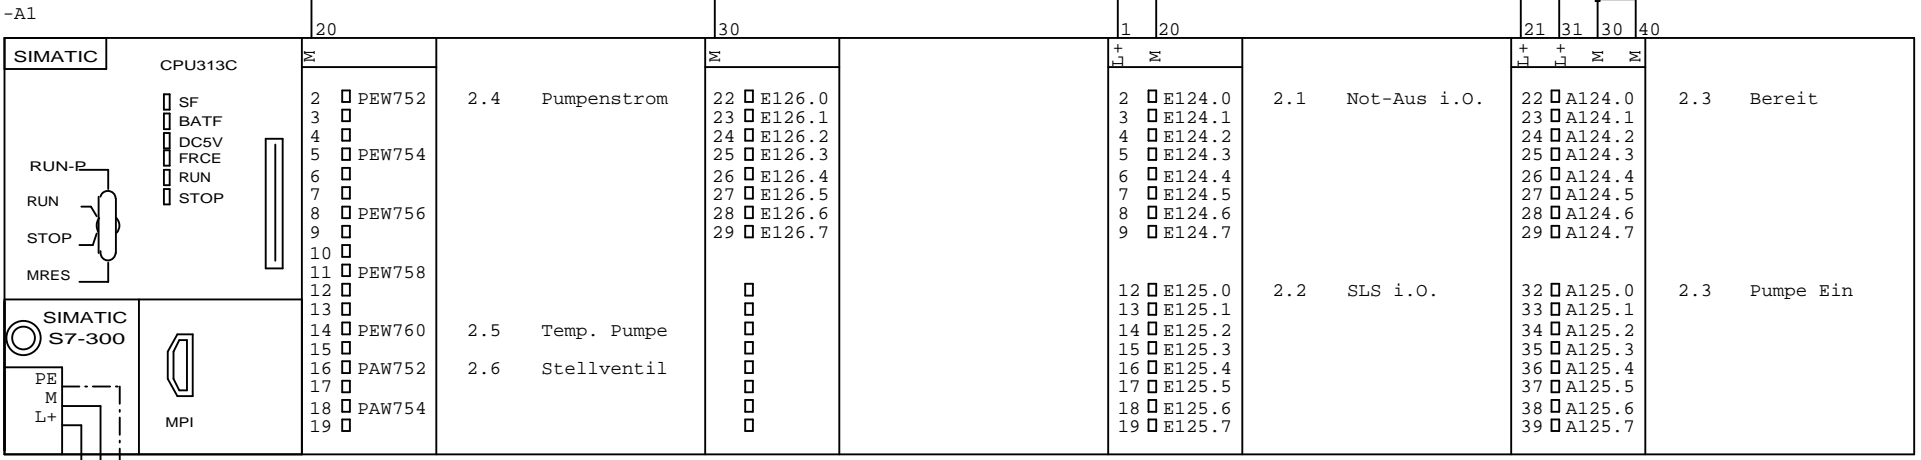

L+  
 L-  
 PE

Datum 26.10.05										=		
Bearb. MOL										+		
Gepr.										Blatt 1		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f	Ers.d					von 2 Bl.

-A1

Digitaler Ausgang	
Bereit	
A124.0	1.1
22	

-A1

Digitaler Ausgang	
Pumpe Ein	
A125.0	1.1
32	

-A1

Analoger Ausgang	
Stellventil	
PAW752	1.1
16 17	

2

E124.0	1.1
Not-Aus i.O.	
Digitaler Eingang	

-A1

12

E125.0	1.1
SLS i.O.	
Digitaler Eingang	

-A1

2 3 4

PEW752	1.1
Pumpenstrom	
Analoger Eingang	

-A1

-A1

14 15

PEW760	1.1
Temp. Pumpe	
Analoger Eingang	

				Datum	26.10.05					=
				Bearb.	MOL					+
				Gepr.						Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d		von 2 Bl.